




Programa diseñado para obtener la información que se encuentra en los controles volumétricos diarios, generados por su sistema de Controles Volumétricos, revisión recomendada de acuerdo con el cumplimiento de ANEXO 21 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2026 (Anexo 30 en el 2025)

Estaciones de Servicio y Autoconsumos

Verifica la información reportada en su control volumétrico diario XML o JSON

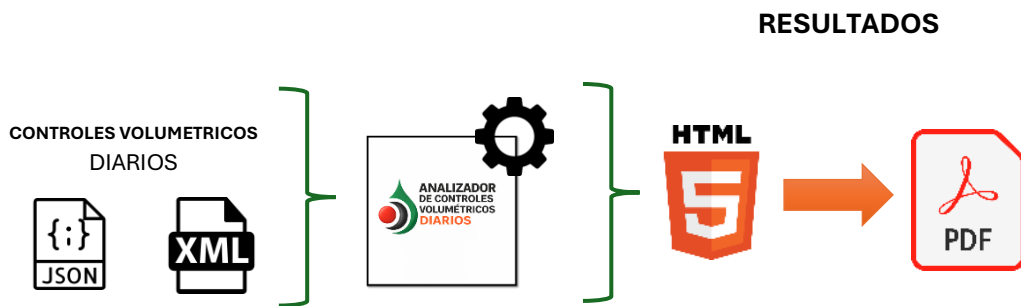

Restricciones:

Solo se ejecuta en Windows 64bits

Únicamente para analizar archivos diarios con extensión .xml y .json.

La instalación del programa debe respetar las políticas de Seguridad de RED establecidas para el giro de negocio.

Los resultados del procesamiento dependen propiamente de la estructura de su archivo de control volumétrico.

Preinstalación

El permisionario deberá enviar un volumétrico diario en formato XML o JSON, para la configuración y activación de licencia de su programa:

Instalación


No requiere algún tipo de instalación particular. Solo se requiere la ejecución del programa en el ordenador designado por el usuario

Funcionamiento

Se debe tener una carpeta llamada **VolumetricosDiarios** en la ruta C:\

Este equipo > Windows (C:) > VolumetricosDiarios >

Se debe de contar en esa carpeta con los archivos diarios que se deseen analizar. Se pueden tener en la carpeta archivos con otra extensión que no sea XML o JSON, pero se recomienda únicamente tener los archivos diarios colocados dentro de esa carpeta.

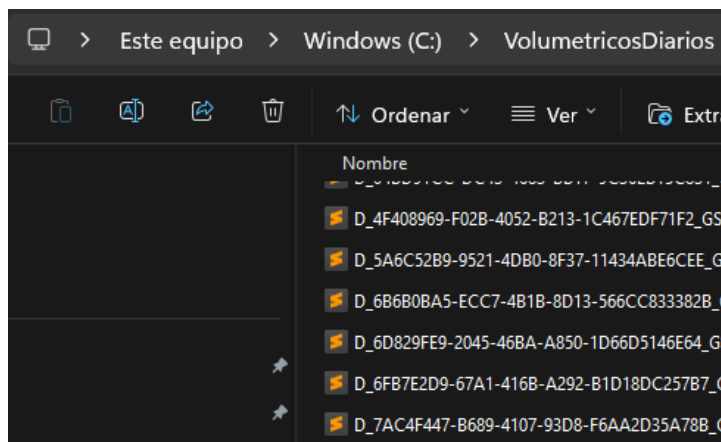

El nombre de los archivos diarios incluidos debe de respetar la estructura establecida dentro de la guía de llenado de los archivos de controles volumétricos diarios; en otras palabras, no cambiar el nombre ya que no se identificará el archivo a analizar correctamente.

D_5A6C52B9-9521-4DB0-8F37-11434ABE6CEE_ABC100711DE6_EFG9307229H4_2026-03-23_EDS-0001_EXO_XML




Se ejecuta el archivo **AnalizadorVolumetricosDiarios.exe**



```
C:\VolumetricosDiarios\A x + v
Control de licencia
Fecha inicio licencia: 2026-03-15
Días vigencia: 50
Fecha vencimiento: 2026-05-03
Días restantes aproximados: 31
Licencia vigente.

ANALIZADOR DE CONTROLES VOLUMETRICOS DIARIOS
-----
Carpeta configurada: C:\VolumetricosDiarios
RESULTADOS: C:\VolumetricosDiarios\ResultadosDiarios
-----
```

En la carpeta C:\VolumetricosDiarios\ResultadosDiarios, se verán los resultados generados en formato **.HTML**, se generará una página WEB de análisis por cada producto identificado en los archivos.

Nombre
 SP18_PR03 - SP18 - DIESEL PEMEX.html
 SP17_PR07 - SP17 - PREMIUM PEMEX.html
 SP16_PR07 - SP16 - MAGNA PEMEX.html

ARCHIVO DE RESULTADOS .HTML

Para la correcta visualización de la información es necesario abrir el archivo .HTML desde algún explorador actualizado (EDGE, Google Chrome). Si se desea la impresión de la información, hay que seleccionar Ctrl + P para imprimirla o almacenarla en formato PDF.

Estacion de Servicio													
PR03 - SP18 - DIESEL PEMEX													
RFC Contribuyente: XAX0101000 NumPermiso: PL/1234/EXP/ES/2015 Nombre: Estacion de SERVICIO Instalacion: EDS-0001													
Resumen ejecutivo de conciliacion													
Periodo analizado: 2026-01-27 a 2026-03-13 Dias analizados: 46 Dias con recepciones: 16							Tanques involucrados: STQ-EDS-0003 - DIESEL PEMEX [3] Dias faltantes: 0 Alertas: 10 Críticos: 7						
Fecha	Identificacion	Entradas				Salidas			Conciliacion				Control
		Tanques	Existencia Inicial	Compras Documentadas	Recepciones Medidas	Dif. Compra vs Recepcion	Salidas Registradas	Salidas Medidas Tanque	Dif. Venta vs Salida	Inventario Teorico Final	Inventario Final Medido	Mierma / Sobrante	Mierma %
MES: Enero 2026													
2026-01-27	STQ-EDS-0003	41271.641	0.000	0.000	0.000	6325.129	6325.129	0.000	34946.512	35033.961	-87.449	-0.212	OK
2026-01-28	STQ-EDS-0003	35033.961	0.000	0.000	0.000	5321.990	5321.990	0.000	29711.971	29776.596	-64.625	-0.184	OK
2026-01-29	STQ-EDS-0003	29776.596	0.000	20147.553	-20147.553	4502.982	4502.982	0.000	45421.167	45177.762	243.405	0.488	OK
2026-01-30	STQ-EDS-0003	45177.762	0.000	0.000	0.000	7371.973	7371.973	0.000	37805.789	37910.563	-104.774	-0.232	OK
2026-01-31	STQ-EDS-0003	37910.563	0.000	0.000	0.000	6071.494	6071.494	0.000	31839.069	31922.691	-83.622	-0.221	OK
TOTALES Enero 2026		OK: 5 ALERTA: 0 CRITICO: 0		20147.553			29593.568			PM: 243.405 PS: -104.774	-97.065	-0.072	SOBRANTES: 4
MES: Febrero 2026													
2026-02-01	STQ-EDS-0003	31922.691	0.000	0.000	0.000	1911.996	1911.996	0.000	30010.695	30037.762	-27.067	-0.085	OK
2026-02-02	STQ-EDS-0003	30037.762	0.000	0.000	0.000	2664.028	2664.028	0.000	27373.734	27429.896	-56.162	-0.187	OK
2026-02-03	STQ-EDS-0003	27429.896	0.000	0.000	0.000	7357.101	7357.101	0.000	20072.795	20234.611	-161.816	-0.590	ALERTIA
2026-02-04	STQ-EDS-0003	20234.611	0.000	19969.660	-19969.660	6460.740	6460.740	0.000	33743.531	33607.016	136.515	0.340	OK
2026-02-05	STQ-EDS-0003	33607.016	0.000	10056.742	-10056.742	3266.932	3266.932	0.000	40396.826	40306.465	90.361	0.207	OK

Propiedades del análisis WEB.

- Resumen Ejecutivo de Conciliación, que incluye
 - Periodo analizado: Identifica el archivo diario más antiguo y el más reciente
 - Tanques Involucrados: Tanques identificados que almacenan el producto analizado
 - Días analizados
 - Días Faltantes
 - Días con recepciones
 - Alertas y Críticos:
- Tabla de análisis
 - Se muestra el análisis realizado por día.
 - Al finalizar cada periodo mensual, se muestra la sumatoria de recepciones y salidas medidas del producto.
 - Cada encabezado de columna muestra información detallada de la misma, al posicionar el cursor sobre el campo. Aparecerá primero un símbolo de ? y enseguida, el texto informativo.
 - Se el producto maneja más de un tanque, al seleccionar el consolidado se expande la tabla para ver la información de cada tanque de forma independiente.
 - En el registro de cada Tanque, aparece el dato de **vigencia de calibración**
 - En el registro de cada Salida Registrada, se identifican las sumas del volumen derivados de Despachos, Jarreos, Autojarreos y Consignación de forma independiente.